

•●ONTRAS

ONTRAS.Netzforum 2026

Versorgungssicherheit und Netzstabilität


Markus Vollhardt

Netzbetrieb / Dispatching

Leipzig, 17.09.2026




Rolle der Fernleitungsnetzbetreiber für die Versorgungssicherheit

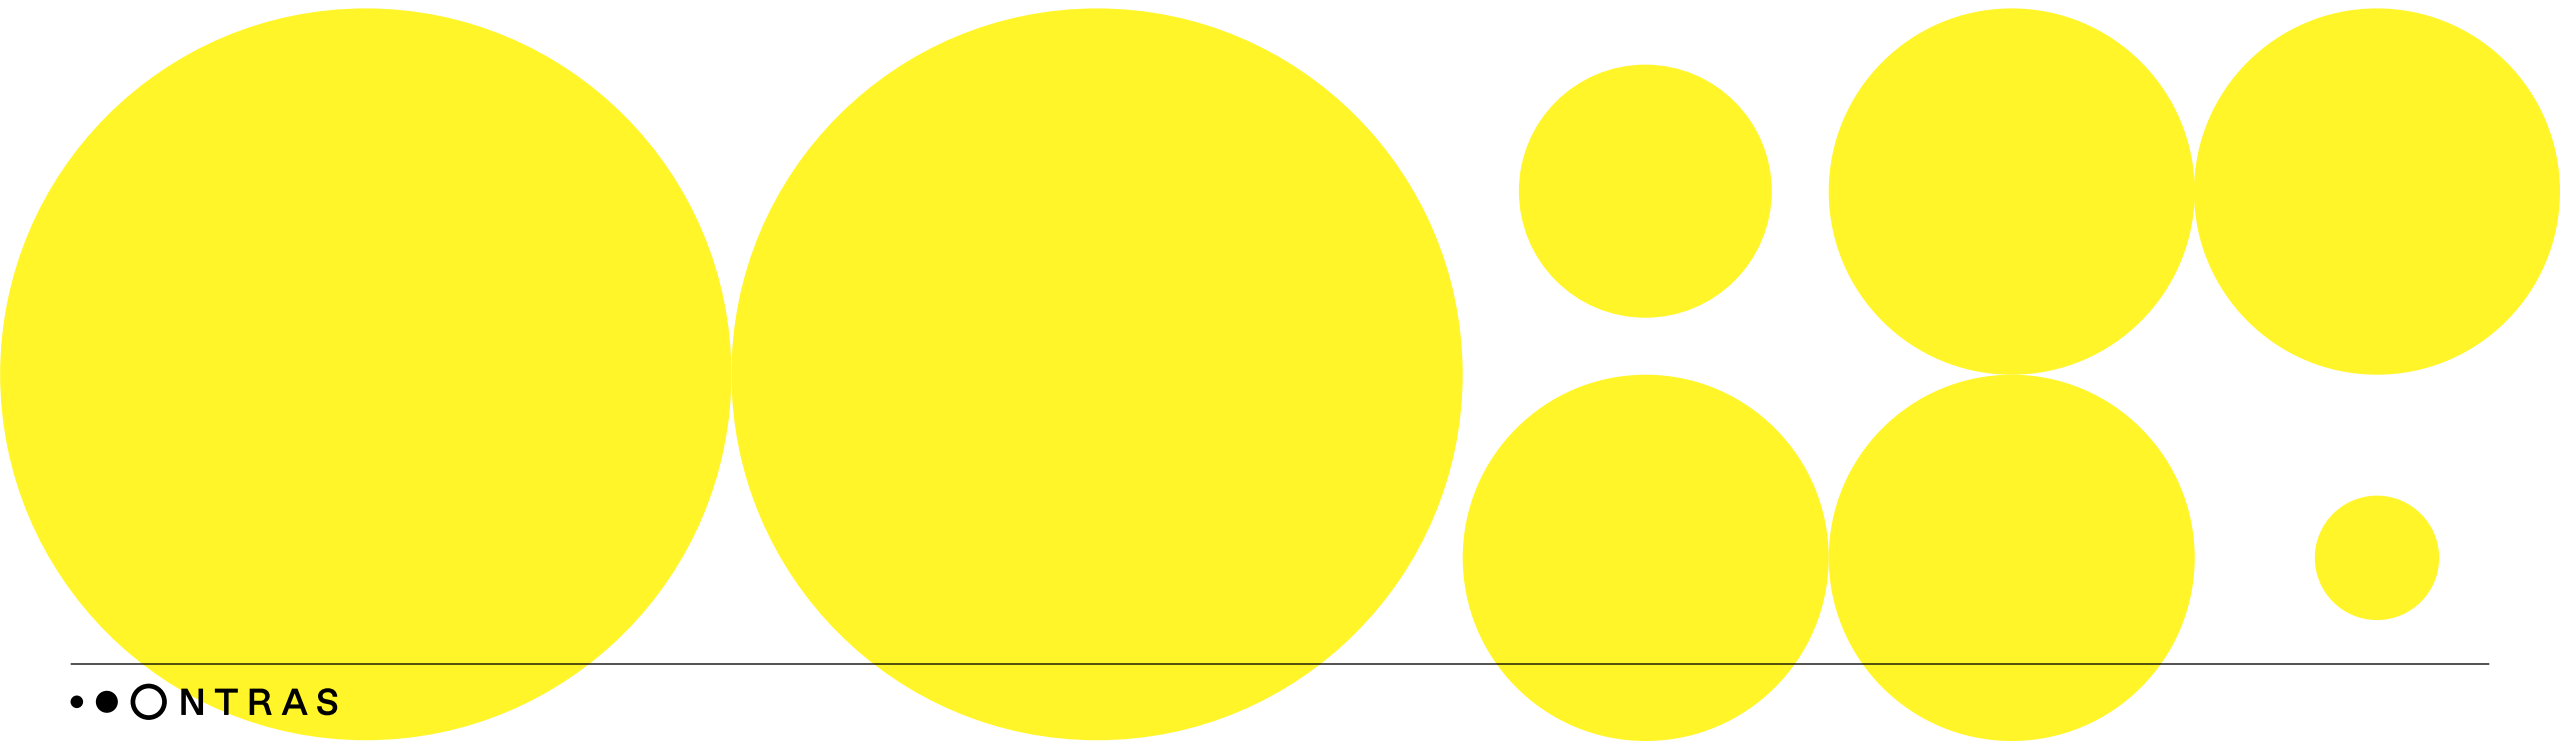

Rolle der FNB für die Versorgungssicherheit

- Planung, Ausbau und Betrieb eines sicheren und stabilen Transportnetzes, das die Verbindungen zwischen Speicher, Importpunkten und Kunden gewährleistet
- Seit 2022 arbeiten die FNB mit Hochdruck daran, die Transportinfrastruktur für die Einbindung von LNG in Deutschland auszubauen
- Jährliche Vorbereitung der Transportinfrastruktur auf den Winter: abgestimmte Maintenance-Planung zwischen den FNB, um größtmögliche Einspeicherkapazitäten über den Sommer zu gewährleisten und Wartungsarbeiten rechtzeitig abzuschließen
- Kontinuierliche Beobachtung der Absatzentwicklung auf dem Gasmarkt, um frühzeitig sich abzeichnende Fehlentwicklungen zu erkennen. Dazu stehen die FNB mit vielen anderen europäischen FNB, den zuständigen Behörden und der Branche im Austausch

Aber: keine Verantwortung für die Verfügbarkeit von Mengen.
Die Verantwortung für die gesicherte Belieferung der Kunden und damit die ausreichende Befüllung der Speicher für die Vorsorge liegt beim Markt.

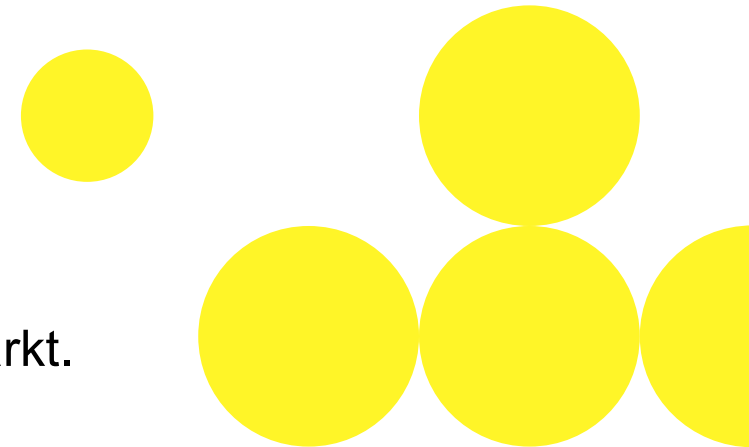

Quelle: FNB Gas e.V.

Medienecho / aktuelle Lage



Aktuelle Meldungen zu Gasspeichern

 **Bundesministerium für Wirtschaft und Energie**   

Mit Blick auf die Füllstände der Gasspeicher betont Ministerin Reiche: „Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario.“ Wir sind jederzeit in der Lage, zu handeln. Aber der Staat darf nicht selbst zum Preistreiber werden, sonst sind hohe Energiepreise das Ergebnis.




10:25 vorm. · 9. Sep. 2026 · 91.028 Mal angezeigt

 **tagesschau**

Sendung verpasst? 

 **Klaus Müller**
@Klaus_Mueller

Mit 136 TWh liegt inzwischen etwas mehr [#Gas](#) in den [#Speichern](#), als mit 134 TWh im letzten Winterhalbjahr entnommen wurde. Trotzdem sollten die [#Gashändler](#) die nächsten Wochen für weitere Einspeicherungen nutzen. Die [#LNG](#)-Terminals werden zurzeit zu ca 45% ausgelastet. (1/2)

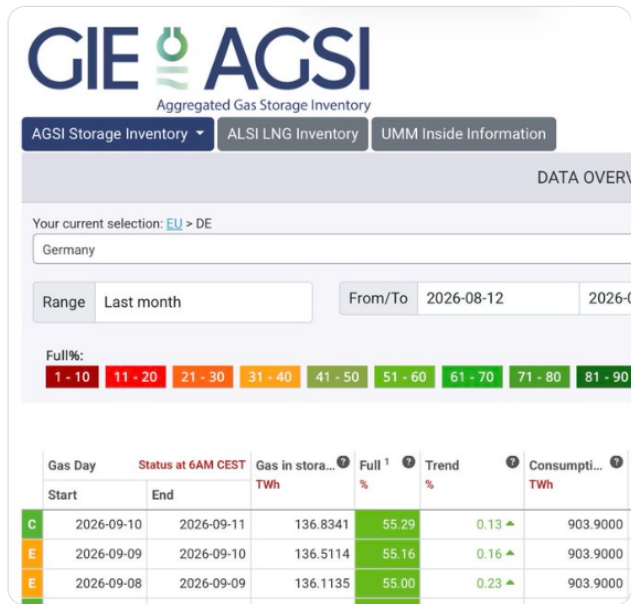

7:41 vorm. · 12. Sep. 2026 · 15.458 Mal angezeigt

  Bundesnetzagentur stellt klar

Gasspeicher sind ausreichend gefüllt

Stand: 12.09.2026 · 15:20 Uhr

Im kommenden Winter brauchen Millionen Haushalte wieder Gas für ihre Heizung - und die Sorge ist groß, dass dieses Jahr nicht genug Gas eingespeichert wurde. Die Bundesnetzagentur gibt nun Entwarnung: Die Speicher seien voll genug. Doch die Preise könnten steigen.


Deutschland hat nach Einschätzung der Bundesnetzagentur genügend Gas für den kommenden Winter in den Speichern. Die Agentur trat damit Bedenken entgegen, dass die Gasspeicher nicht für die Versorgung in der kalten Jahreszeit ausreichen könnten.

"Wir haben jetzt schon etwas mehr Gas in den Speichern, als wir im gesamten letzten Winterhalbjahr aus den Speichern entnommen haben", sagte Behördenchef Klaus Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Und in den nächsten Wochen bleibt Zeit für weitere Einspeicherungen."

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Gasspeicher-Füllstand niedrig. Deswegen sind in den vergangenen Tagen Bedenken geäußert worden, dass die eingespeicherte Gasmenge möglicherweise nicht bis zum Frühjahr reicht.

Quelle: X.com; tagesschau.de


Speicherfüllstände Deutschland

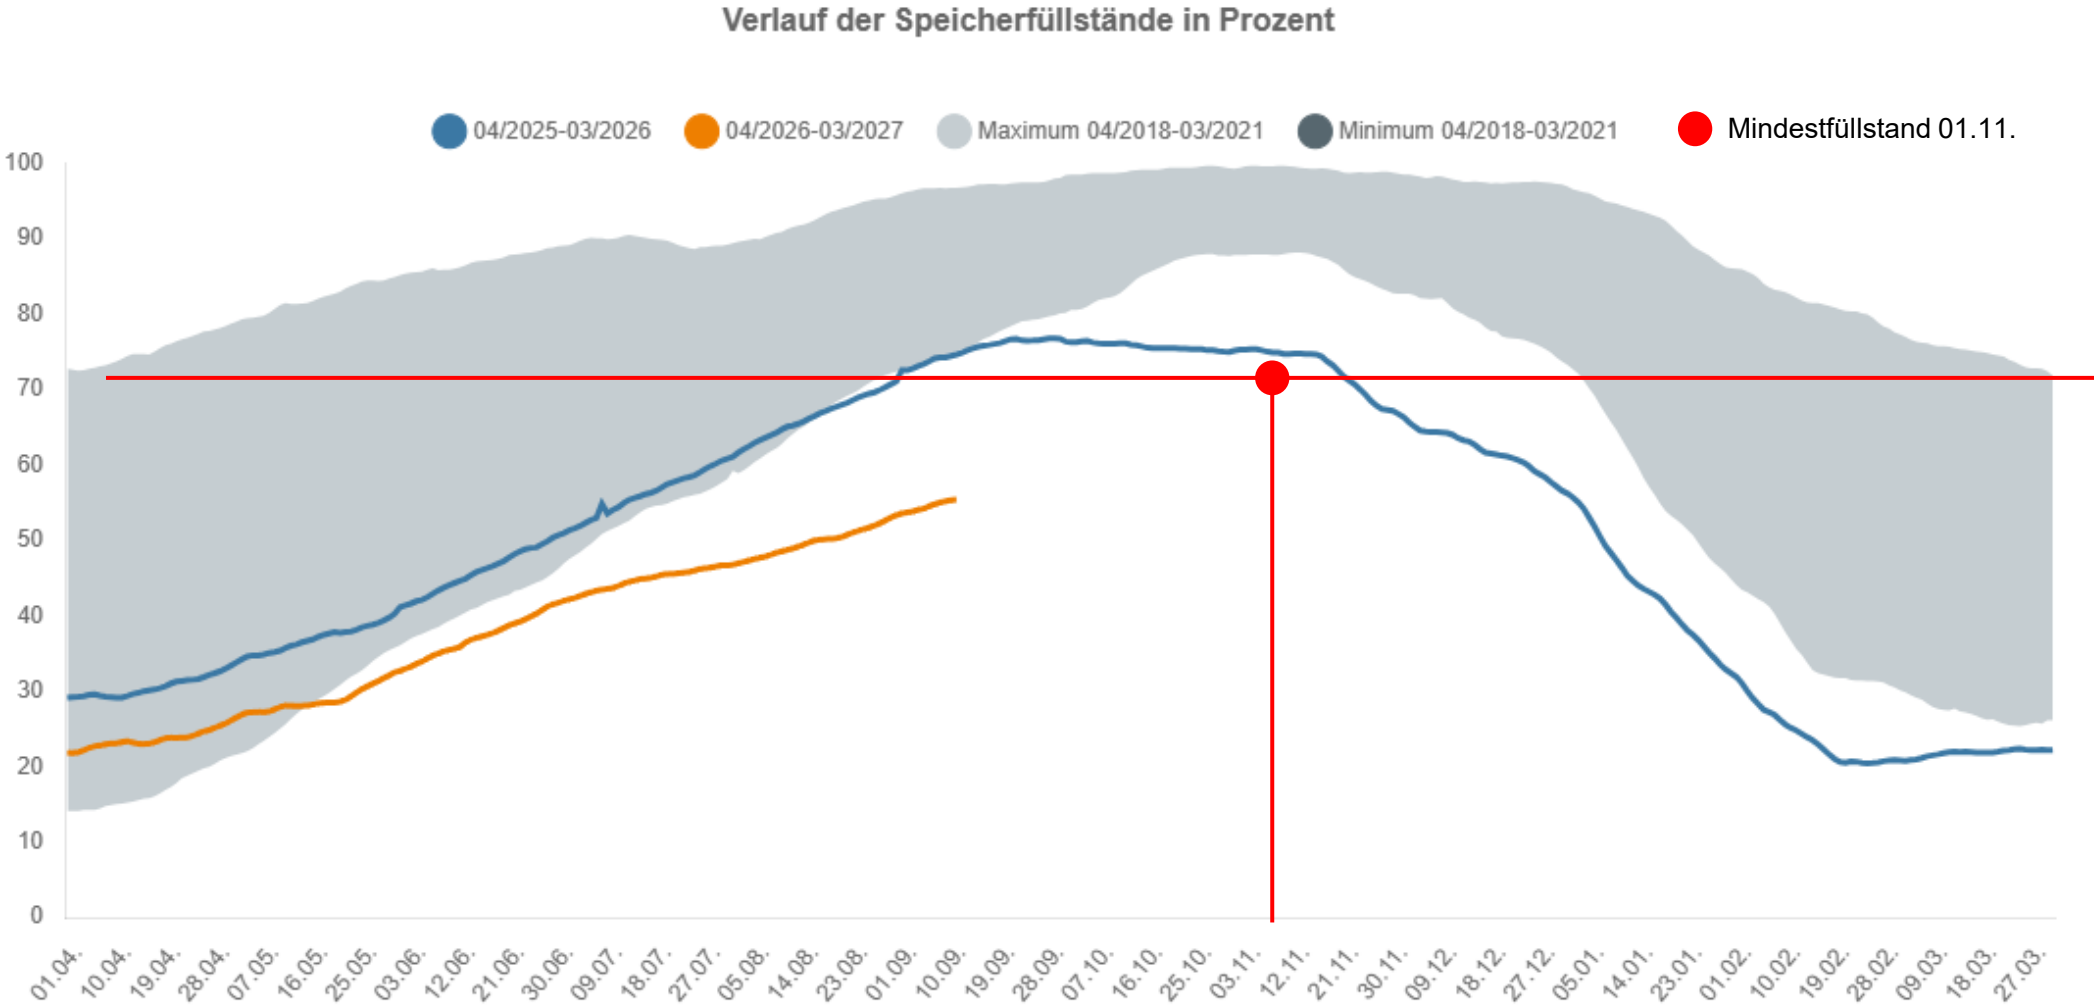


Quelle: AGSI+, Bundesnetzagentur

Quelle: AGSI+, Bundesnetzagentur
Letzte Aktualisierung 13.09.2026, 08:51

Wie hat sich der Gastransport in Deutschland verändert?

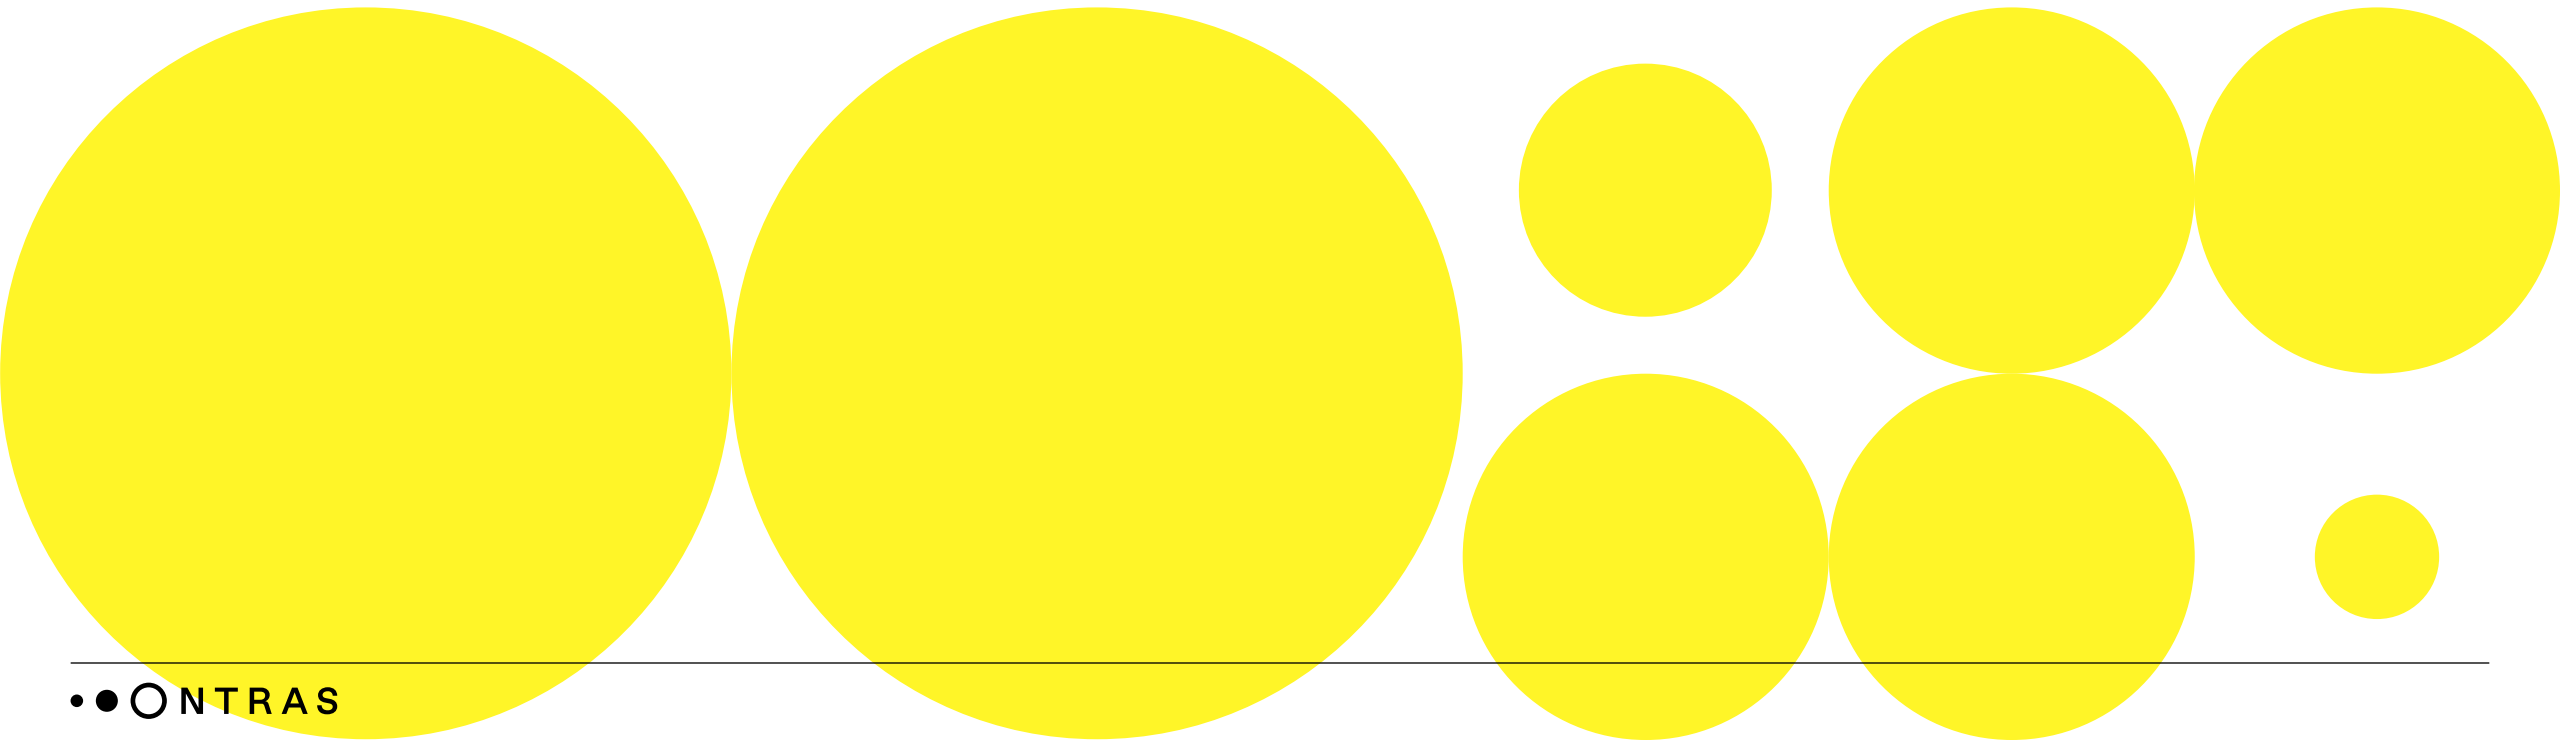


Wie hat sich der Gastransport in Deutschland verändert?

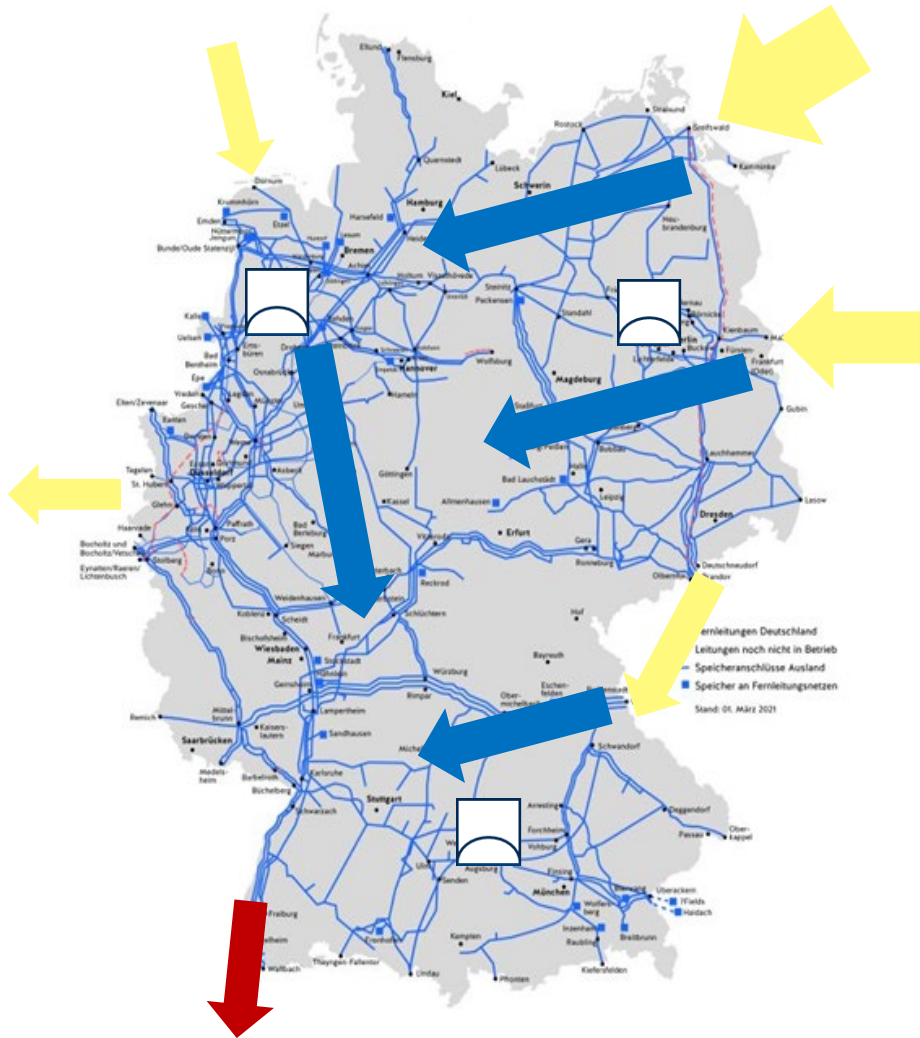

- Lieferstellen im Osten und im Norden
- Verteilung auf Nord/Mitte/Süd, dadurch gute Anbindung der Verbrauchsschwerpunkte
- Transite Richtung Westen und Südwesten
- Preiswertes Sommergas durch Pipelines

2021

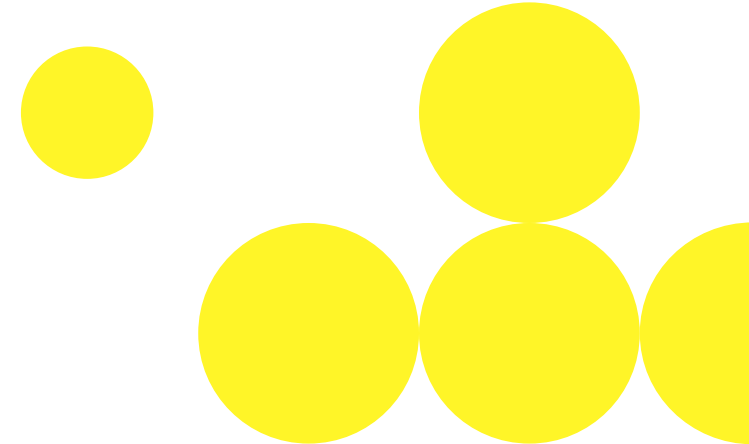




Quelle: FNB Gas e.V.

Wie hat sich der Gastransport in Deutschland verändert?

- Lieferstellen im Norden und im Westen
- Transporte Richtung Osten und Süden ausgelastet
- Fehlende Mengen im Osten und Süden müssen aus den dortigen Speichern kommen


→ Gefährdung der Versorgungssicherheit durch zu niedrige Füllstände und zu niedrige Ausspeicherleistung

- Durch Anbindung an den LNG-Weltmarkt weniger preiswertes Sommergas

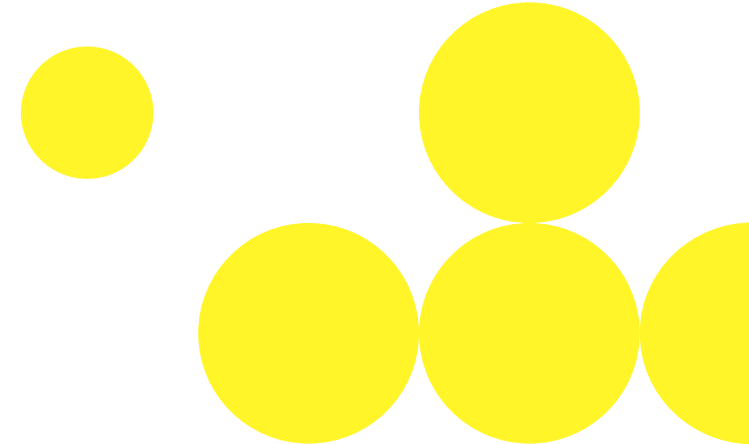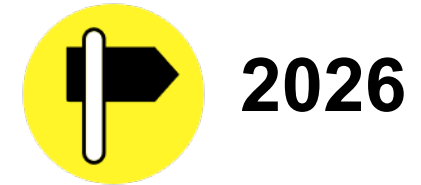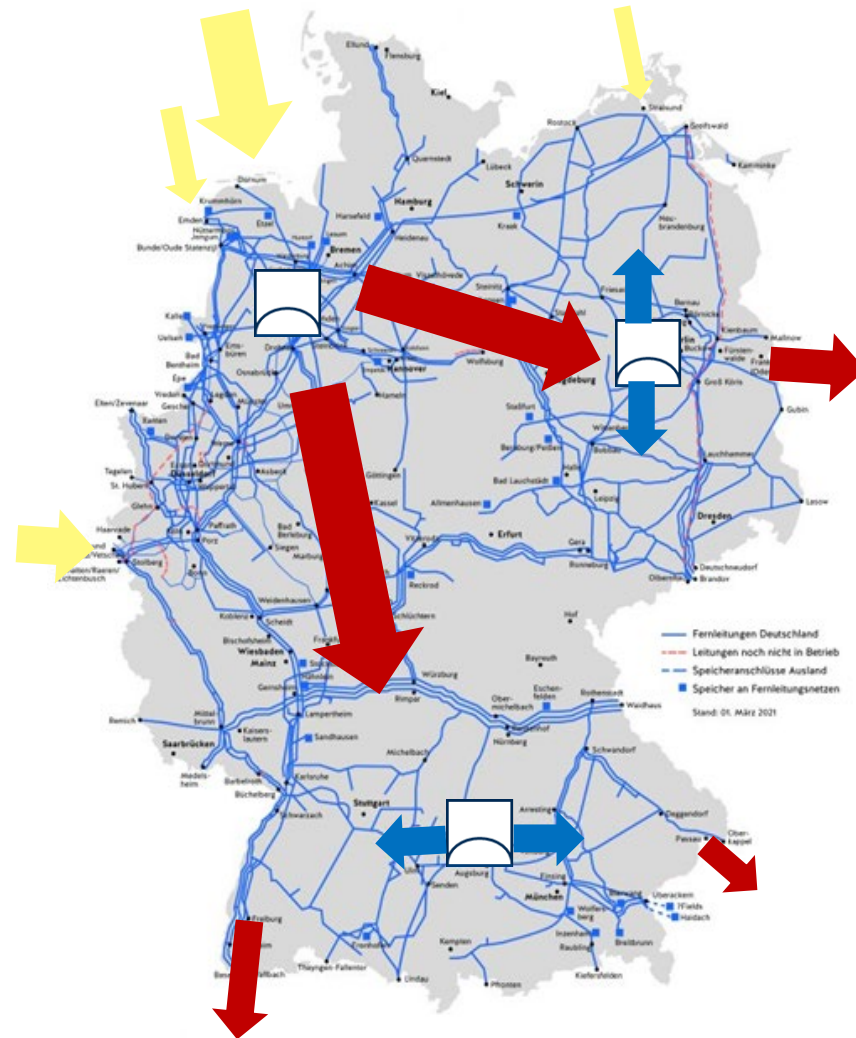

Quelle: FNB Gas e.V.

Was leisten Speicher und LNG für Gasversorgungssicherheit?

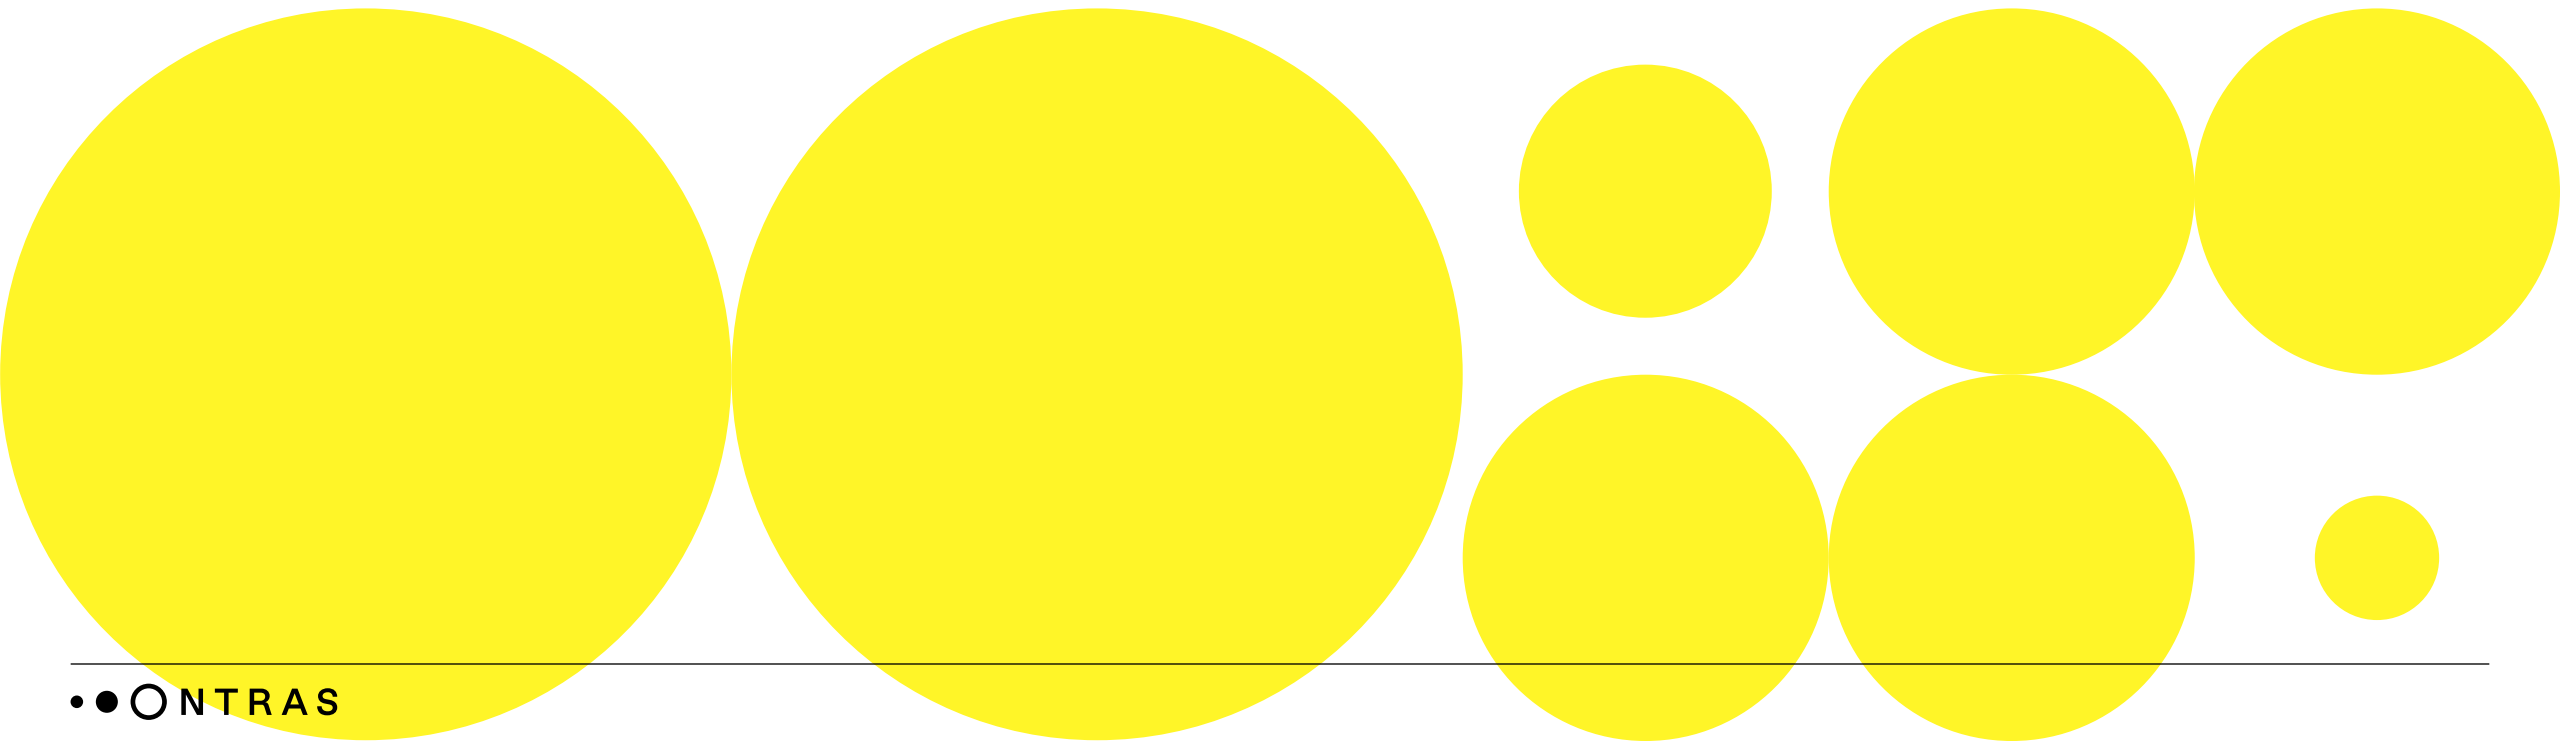


Was leisten Speicher und LNG für Gasversorgungssicherheit?

Kriterium	Speicher	LNG
Unmittelbare Verfügbarkeit	hoch	Eingeschränkt
Latenz/ Reaktionszeit	Stunden	Tage bis Wochen
max. Beitrag zur Leistungsbilanz	rund 7.000 GWh/d	555 GWh/d
Saisonaler Ausgleich	Hoher Beitrag	abhängig von Terminalauslastung
Zusätzliche Netto-Lieferquelle	Nein	Ja
Abhängigkeit von Lieferketten	Geringer, da Mengen bereits eingespeichert	Hoch


Quelle: FNB Gas e.V.





Fazit

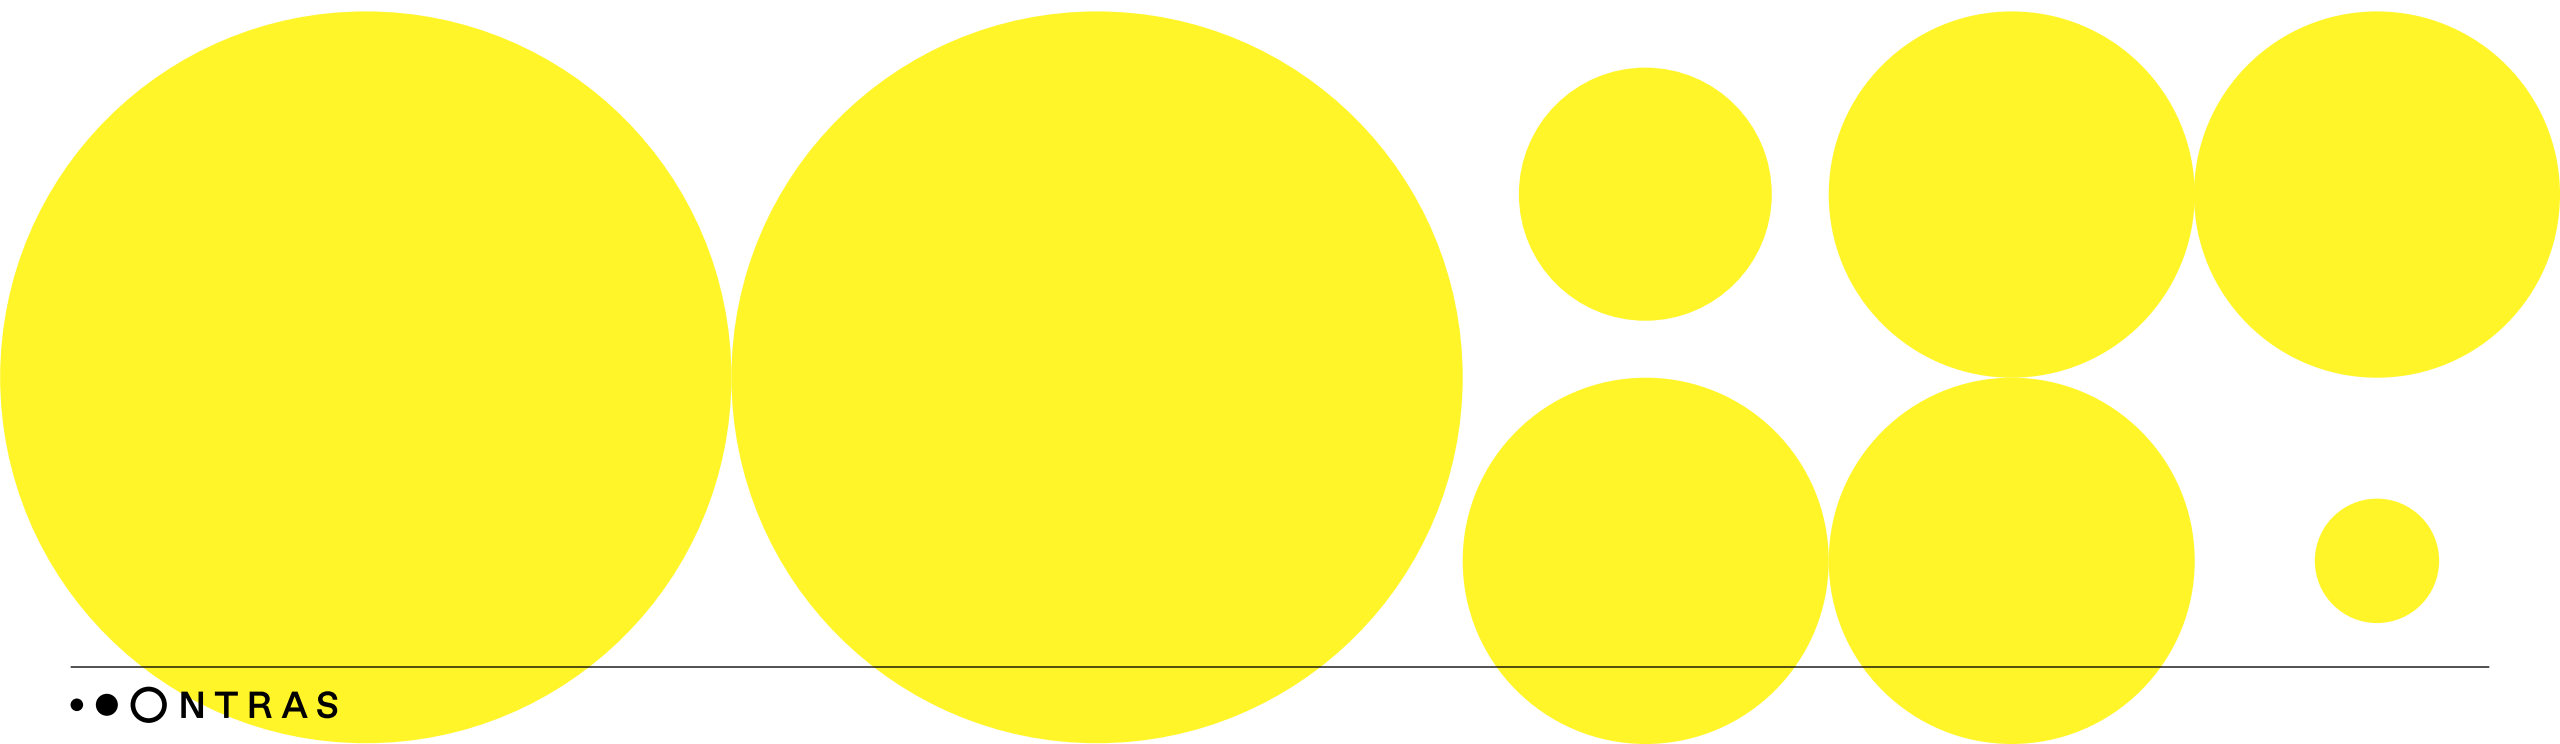

Handlungsbedarf bei der Vorsorge für den nächsten Winter

- Die FNB haben ihre Transportinfrastruktur für den Winter vorbereitet. Die größtmöglichen Import- und Transportkapazitäten zu den Speichern stehen bereit.
- Aufgrund der sich abzeichnenden niedrigen Speicherfüllstände ist die Versorgungssicherheit im kommenden Winter vor allem dann eine Herausforderung, wenn eines oder mehrere dieser Szenarien eintreten:
 1. weiterhin niedrige LNG-Importe
 2. lange oder späte Kälteperioden
 3. Infrastrukturausfälle, etwa durch Havarien, Beeinträchtigungen der Lieferkette durch kriegерische Auseinandersetzungen o. Ä.
 4. höhere Transite nach Osteuropa z.B. aufgrund der EU-Sanktionen gegen russisches LNG
- Die FNB halten eine Verpflichtung der Marktakteure, ihrer Verantwortung nachzukommen und ausreichende Mengen über Speicher bis zum Ende des Winters abzusichern, für dringend geboten.

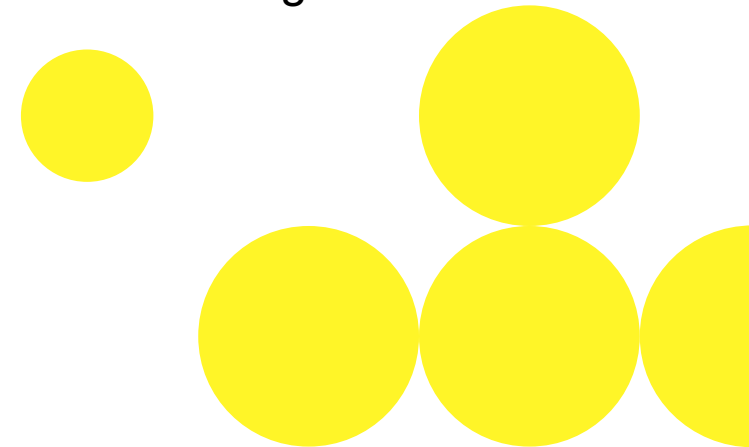

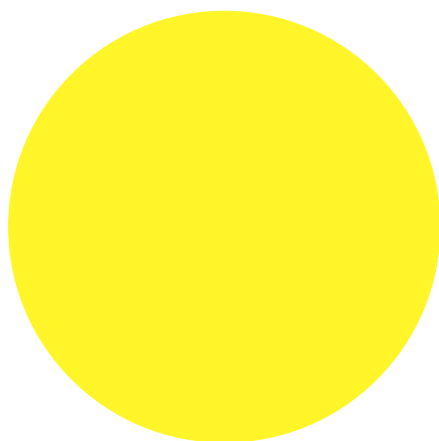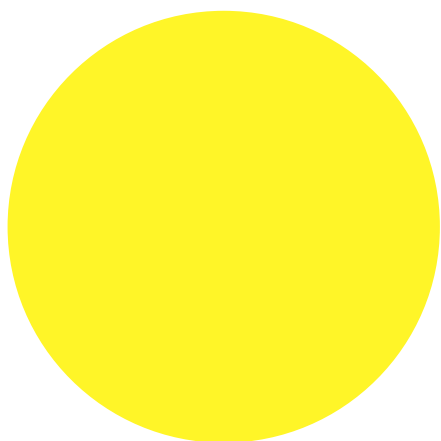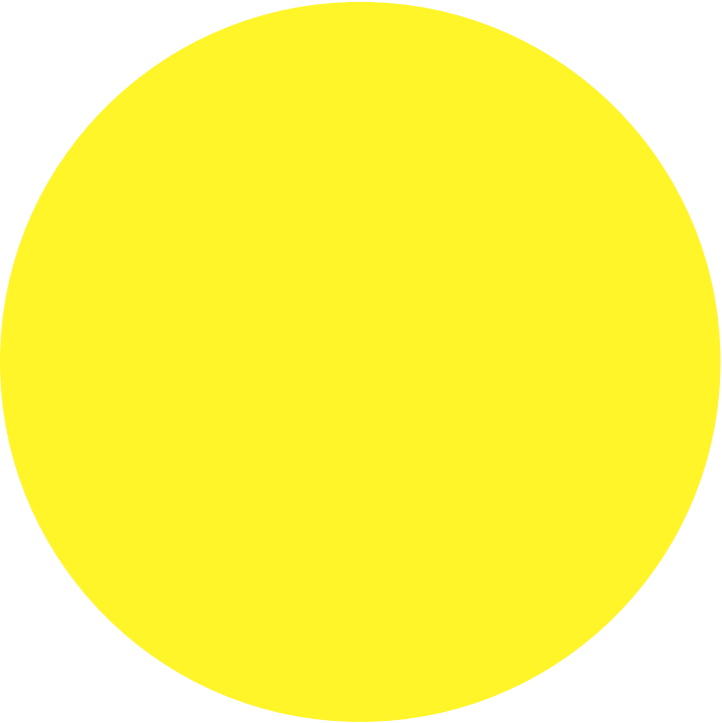

•●○ N T R A S

Markus Vollhardt